MAZDA
Mastering Energy

La performance énergétique au service de l'habitat.

TABLEAU DE CAPACITÉ

POMPE À CHALEUR SPLIT - IZELIA 65°C - R32









TABLEAU DE CAPACITÉ




POMPE À CHALEUR SPLIT - IZELIA 65°C - R32 MONOPHASÉE

POMPE À CHALEUR - SPLIT - IZELIA - 65°C - R32 - MZAW8SP1V2

Température de sortie d'eau (°C)			35			40			45			50			55			60			65		
Niveau de capacité			max	**nom**	min	max	nom	min	max	nom	min	max	nom	min	max	**nom**	min	max	nom	min	max	nom	min
Température extérieure (°C)	-20	Puissance calorifique	5,09	4,71	2,03	5,04	4,66	2,01	4,99	4,62	1,99	4,94	4,57	1,97	4,89	4,52	1,95	/	/	/	/	/	/
		Puissance absorbée	2,88	2,59	0,94	3,24	2,92	1,05	3,57	3,22	1,16	3,93	3,54	1,28	4,46	4,02	1,45	/	/	/	/	/	/
		COP	1,77	1,82	2,17	1,56	1,6	1,91	1,4	1,44	1,72	1,26	1,29	1,54	1,1	1,13	1,35	/	/	/	/	/	/
	-15	Puissance calorifique	5,34	5,05	2,31	5,29	5	2,28	5,23	4,95	2,26	5,18	4,9	2,24	5,13	4,85	2,21	4,91	4,65	2,12	/	/	/
		Puissance absorbée	2,53	2,34	0,91	2,85	2,64	1,03	3,14	2,91	1,13	3,46	3,2	1,25	3,92	3,63	1,41	4,47	4,15	1,62	/	/	/
		COP	2,11	2,15	2,52	1,86	1,9	2,22	1,67	1,7	1,99	1,5	1,53	1,79	1,31	1,34	1,56	1,1	1,12	1,31	/	/	/
	-10	Puissance calorifique	6,91	6,53	2,98	6,84	6,47	2,95	6,77	6,4	2,92	6,7	6,34	2,89	6,63	6,27	2,86	6,36	6,01	2,74	/	/	/
		Puissance absorbée	2,76	2,56	1	3,1	2,88	1,12	3,42	3,17	1,24	3,77	3,49	1,36	4,27	3,96	1,54	4,88	4,52	1,76	/	/	/
		COP	2,5	2,56	2,99	2,2	2,25	2,63	1,98	2,02	2,37	1,78	1,81	2,13	1,55	1,58	1,86	1,3	1,33	1,56	/	/	/
	-7	Puissance calorifique	8,27	**7,8**	3,57	8,19	7,74	3,54	8,11	7,7	3,5	8,02	7,59	3,46	7,94	**7,51**	3,43	7,61	7,2	3,29	/	/	/
		Puissance absorbée	3,14	2,91	1,13	3,53	3,27	1,27	3,89	3,67	1,41	4,29	3,97	1,55	4,86	4,5	1,75	5,55	5,14	2	/	/	/
		COP	2,64	2,68	3,15	2,32	2,37	2,77	2,08	2,1	2,49	1,87	1,91	2,24	1,63	1,67	1,95	1,37	1,4	1,64	/	/	/
	-2	Puissance calorifique	8,71	8,21	3,98	8,62	8,13	3,94	8,54	8,05	3,9	8,45	7,96	3,86	8,36	7,88	3,82	8,02	7,55	3,66	/	/	/
		Puissance absorbée	2,85	2,64	1,11	3,21	2,97	1,25	3,54	3,27	1,38	3,89	3,61	1,52	4,41	4,09	1,72	5,04	4,67	1,97	/	/	/
		COP	3,06	3,11	3,58	2,69	2,74	3,15	2,41	2,46	2,83	2,17	2,21	2,54	1,89	1,93	2,22	1,59	1,62	1,86	/	/	/
	2	Puissance calorifique	8,76	8,26	4	8,67	8,17	3,96	8,59	8,09	3,92	8,5	8,01	3,88	8,41	7,93	3,84	8,06	7,6	3,68	/	/	/
		Puissance absorbée	2,57	2,38	1	2,89	2,68	1,13	3,19	2,95	1,24	3,51	3,25	1,37	3,98	3,69	1,55	4,55	4,21	1,77	/	/	/
		COP	3,41	3,47	3,99	3	3,05	3,51	2,69	2,74	3,15	2,42	2,46	2,83	2,11	2,15	2,47	1,77	1,8	2,08	/	/	/
	7	Puissance calorifique	9,33	**8,3**	4,52	9,24	8,22	4,47	9,14	8,2	4,43	9,05	8,05	4,38	8,96	**7,97**	4,34	8,58	7,64	4,16	6,62	5,89	3,21
		Puissance absorbée	1,83	1,57	0,77	2,06	1,76	0,87	2,27	2,05	0,96	2,5	2,14	1,05	2,83	2,42	1,19	3,24	2,77	1,36	3,82	3,27	1,61
		COP	5,1	5,3	5,87	4,49	4,66	5,17	4,03	4	4,64	3,62	3,76	4,17	3,16	3,29	3,64	2,65	2,76	3,05	1,73	1,8	2


POMPE À CHALEUR - SPLIT - IZELIA - 65°C - R32 - **MZAW8SP1V2**

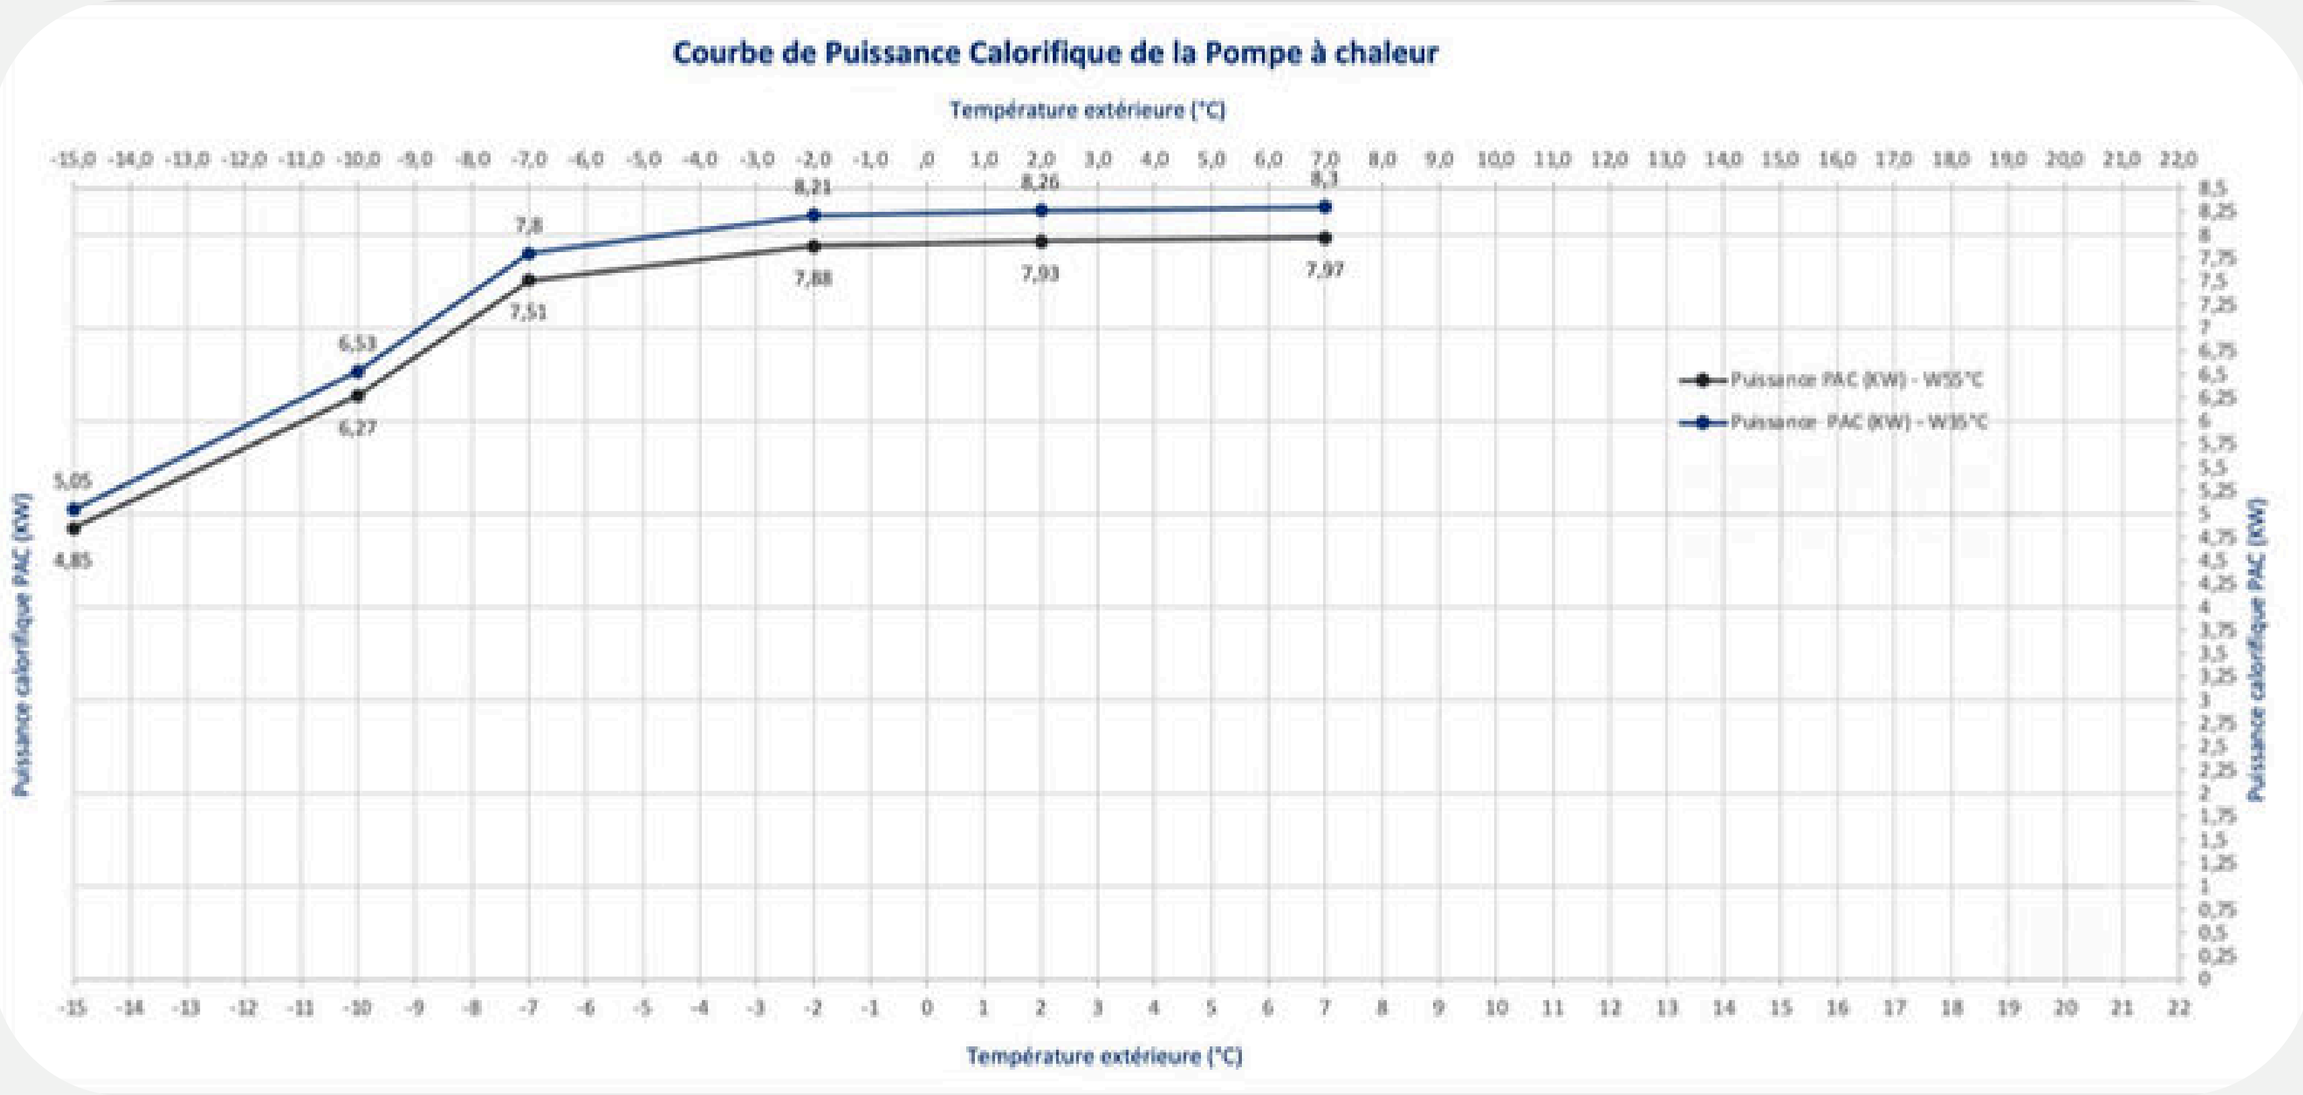

POMPE À CHALEUR - SPLIT - IZELIA - 65°C - R32 - **MZAW10SP1V2**

Température de sortie d'eau (°C)			35			40			45			50			55			60			65		
Niveau de capacité			max	**nom**	min	max	nom	min	max	nom	min	max	nom	min	max	**nom**	min	max	nom	min	max	nom	min
Température extérieure (°C)	-20	Puissance calorifique	5,41	5,35	2,03	5,35	5,29	2,01	5,3	5,24	1,99	5,25	5,19	1,97	5,19	5,13	1,95	/	/	/	/	/	/
		Puissance absorbée	3,14	3,08	0,94	3,53	3,47	1,05	3,89	3,82	1,16	4,29	4,21	1,28	4,86	4,77	1,45	/	/	/	/	/	/
		COP	1,72	1,74	2,17	1,52	1,53	1,91	1,36	1,37	1,72	1,22	1,23	1,54	1,07	1,08	1,35	/	/	/	/	/	/
	-15	Puissance calorifique	6,06	5,48	2,31	6	5,43	2,28	5,94	5,37	2,26	5,88	5,32	2,24	5,82	5,26	2,21	5,57	5,04	2,12	/	/	/
		Puissance absorbée	3	2,62	0,91	3,38	2,95	1,03	3,73	3,25	1,13	4,1	3,58	1,25	4,65	4,05	1,41	5,32	4,63	1,62	/	/	/
		COP	2,02	2,09	2,52	1,77	1,84	2,22	1,59	1,65	1,99	1,43	1,49	1,79	1,25	1,3	1,56	1,05	1,09	1,31	/	/	/
	-10	Puissance calorifique	7,84	7,1	2,98	7,76	7,02	2,95	7,68	6,95	2,92	7,61	6,88	2,89	7,53	6,81	2,86	7,21	6,53	2,74	/	/	/
		Puissance absorbée	3,28	2,86	1	3,69	3,21	1,12	4,07	3,54	1,24	4,48	3,9	1,36	5,08	4,42	1,54	5,8	5,05	1,76	/	/	/
		COP	2,39	2,48	2,99	2,1	2,19	2,63	1,89	1,96	2,37	1,7	1,76	2,13	1,48	1,54	1,86	1,24	1,29	1,56	/	/	/
	-7	Puissance calorifique	9,39	**8,5**	3,57	9,29	8,41	3,54	9,2	8,4	3,5	9,1	8,24	3,46	9,01	**8,15**	3,43	8,63	7,81	3,29	/	/	/
		Puissance absorbée	3,73	3,27	1,13	4,19	3,65	1,27	4,62	4,2	1,41	5,09	4,44	1,55	5,77	5,03	1,75	6,59	5,75	2	/	/	/
		COP	2,52	2,6	3,15	2,22	2,3	2,77	1,99	2	2,49	1,79	1,86	2,24	1,56	1,62	1,95	1,31	1,36	1,64	/	/	/
	-2	Puissance calorifique	9,96	9,21	3,98	9,86	9,12	3,94	9,76	9,03	3,9	9,66	8,94	3,86	9,56	8,85	3,82	9,16	8,48	3,66	/	/	/
		Puissance absorbée	3,42	3,08	1,11	3,84	3,46	1,25	4,24	3,82	1,38	4,67	4,2	1,52	5,29	4,76	1,72	6,04	5,44	1,97	/	/	/
		COP	2,92	3	3,58	2,57	2,64	3,15	2,3	2,37	2,83	2,07	2,13	2,54	1,81	1,86	2,22	1,52	1,56	1,86	/	/	/
	2	Puissance calorifique	10,02	9,56	4	9,92	9,46	3,96	9,82	9,37	3,92	9,72	9,27	3,88	9,62	9,18	3,84	9,22	8,79	3,68	/	/	/
		Puissance absorbée	3,08	2,86	1	3,47	3,22	1,13	3,82	3,55	1,24	4,21	3,91	1,37	4,77	4,43	1,55	5,45	5,06	1,77	/	/	/
		COP	3,25	3,34	3,99	2,86	2,94	3,51	2,57	2,64	3,15	2,31	2,37	2,83	2,02	2,07	2,47	1,69	1,74	2,08	/	/	/
	7	Puissance calorifique	10,47	**10,2**	4,52	10,37	10,1	4,47	10,26	10	4,43	10,16	9,89	4,38	10,05	**9,79**	4,34	9,63	9,38	4,16	7,43	7,24	3,21
		Puissance absorbée	2,13	2,04	0,77	2,4	2,29	0,87	2,65	2,53	0,96	2,91	2,78	1,05	3,3	3,15	1,19	3,77	3,6	1,36	4,45	4,25	1,61
		COP	4,91	5	5,87	4,32	4,41	5,17	3,88	3,95	4,64	3,49	3,56	4,17	3,04	3,11	3,64	2,55	2,61	3,05	1,67	1,7	2


POMPE À CHALEUR - SPLIT - IZELIA - 65°C - R32 - **MZAW10SP1V2**

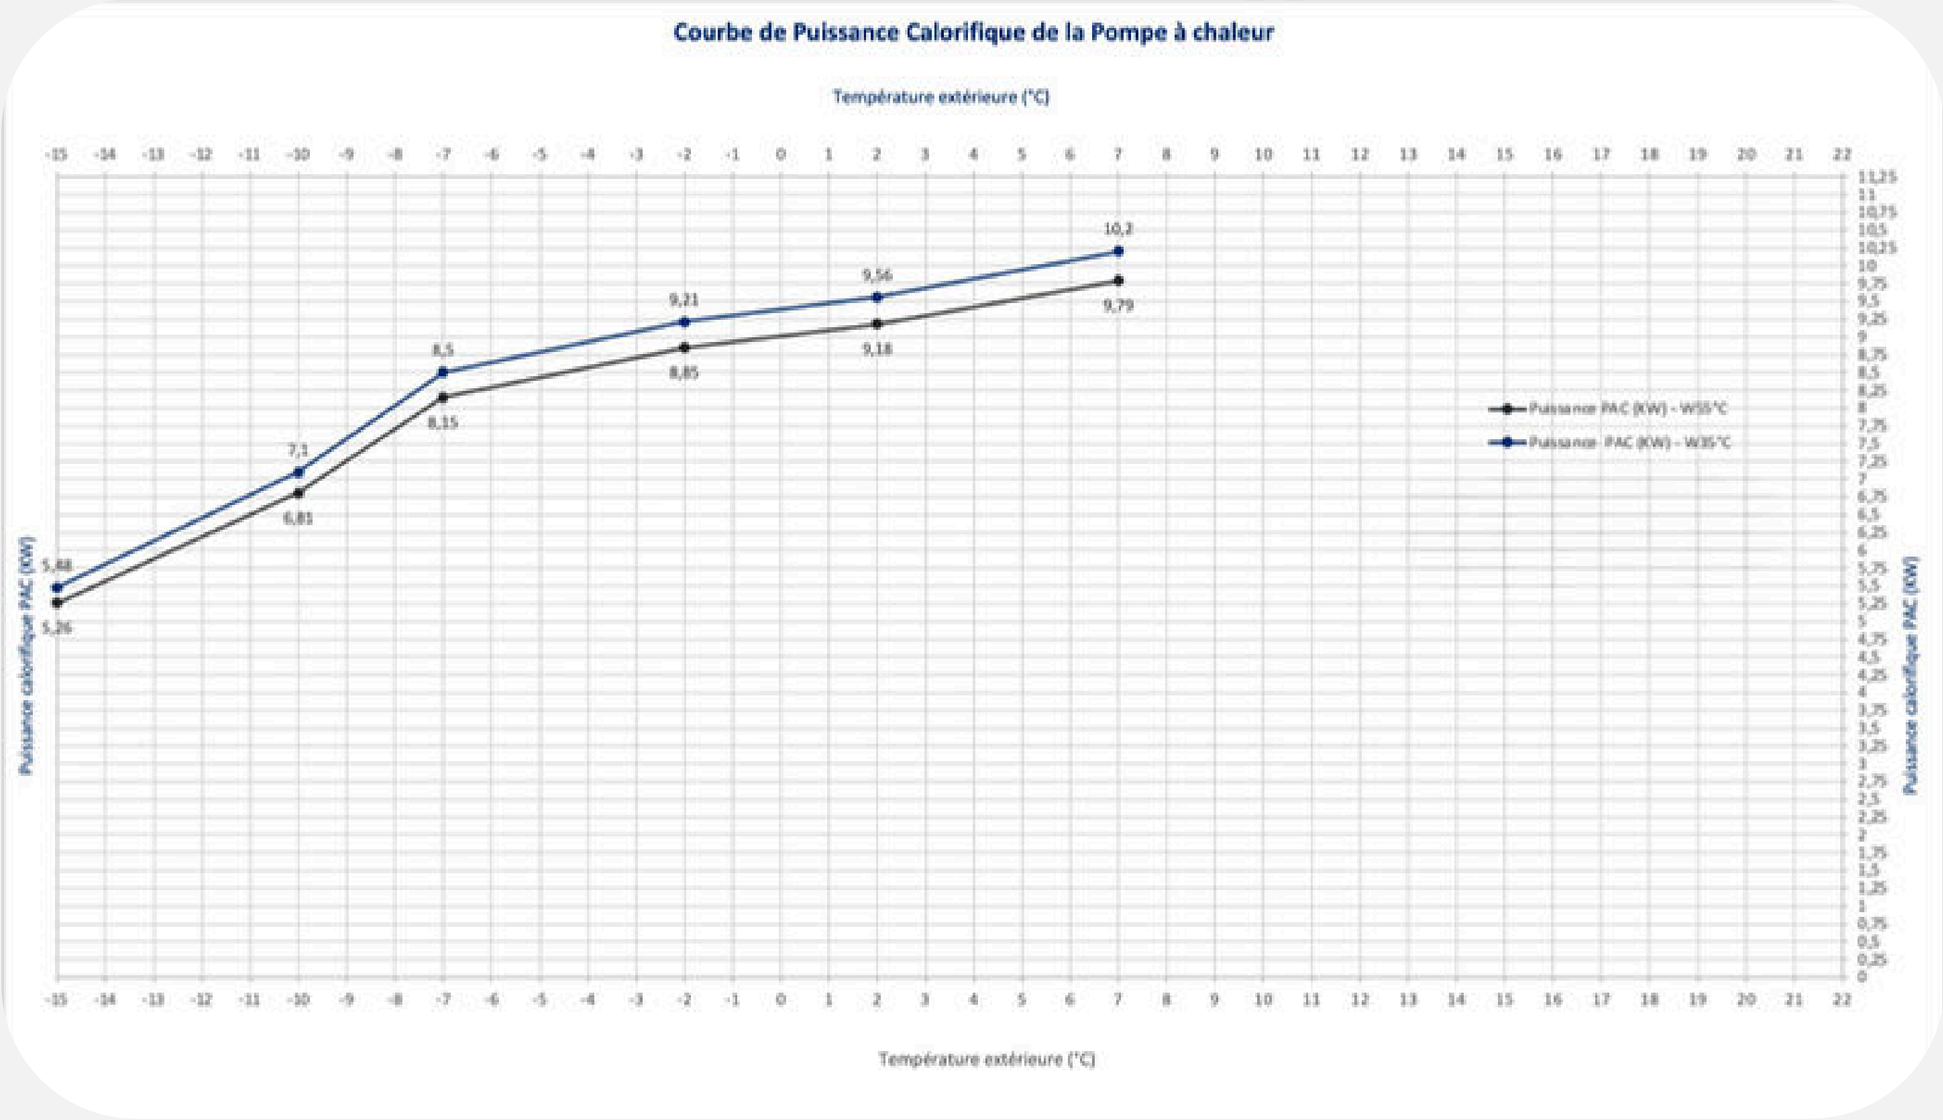

POMPE À CHALEUR - SPLIT - IZELIA - 65°C - R32 - **MZAW12SP1V2**

Température de sortie d'eau (°C)			35			40			45			50			55			60			65		
Niveau de capacité			max	**nom**	min	max	nom	min	max	nom	min	max	nom	min	max	**nom**	min	max	nom	min	max	nom	min
Température extérieure (°C)	-20	Puissance calorifique	7,01	6,76	3,95	6,94	6,7	3,91	6,87	6,63	3,88	6,8	6,56	3,84	6,8	6,56	3,84	/	/	/	/	/	/
		Puissance absorbée	5,07	4,82	2,42	5,71	5,42	2,73	6,21	5,9	2,97	6,83	6,49	3,27	7,81	7,42	3,73	/	/	/	/	/	/
		COP	1,38	1,4	1,63	1,22	1,24	1,43	1,11	1,12	1,3	1	1,01	1,17	0,87	0,88	1,03	/	/	/	/	/	/
	-15	Puissance calorifique	8,01	7,71	4,68	7,93	7,64	4,63	7,85	7,56	4,59	7,77	7,48	4,54	7,77	7,48	4,54	7,69	7,41	4,49	/	/	/
		Puissance absorbée	4,78	4,54	2,41	5,38	5,11	2,71	5,85	5,56	2,95	6,44	6,12	3,24	7,36	6,99	3,7	8,19	7,79	4,12	/	/	/
		COP	1,68	1,7	1,95	1,47	1,49	1,71	1,34	1,36	1,56	1,21	1,22	1,4	1,06	1,07	1,23	0,94	0,95	1,09	/	/	/
	-10	Puissance calorifique	9,87	9,51	5,77	9,78	9,42	5,71	9,68	9,32	5,66	9,58	9,23	5,6	9,58	9,23	5,6	9,48	9,13	5,54	/	/	/
		Puissance absorbée	4,74	4,51	2,39	5,33	5,07	2,68	5,8	5,52	2,92	6,38	6,07	3,21	7,3	6,94	3,67	8,12	7,72	4,09	/	/	/
		COP	2,08	2,11	2,42	1,83	1,86	2,13	1,67	1,69	1,94	1,5	1,52	1,74	1,31	1,33	1,52	1,17	1,18	1,35	/	/	/
	-7	Puissance calorifique	10,81	**10,4**	6,32	10,7	10,31	6,25	10,59	10,3	6,19	10,48	10,1	6,13	10,48	**10,1**	6,13	10,37	9,99	6,06	/	/	/
		Puissance absorbée	4,19	4	2,11	4,71	4,48	2,37	5,13	4,9	2,58	5,64	5,36	2,84	6,44	6,13	3,24	7,18	6,82	3,61	/	/	/
		COP	2,58	2,6	3	2,27	2,3	2,64	2,07	2,1	2,4	1,86	1,88	2,16	1,63	1,65	1,89	1,45	1,47	1,68	/	/	/
	-2	Puissance calorifique	11,24	10,65	7,09	11,13	10,54	7,02	11,02	10,43	6,95	10,9	10,33	6,88	10,9	10,33	6,88	10,79	10,22	6,81	/	/	/
		Puissance absorbée	3,52	3,28	1,97	3,96	3,69	2,21	4,31	4,02	2,41	4,74	4,42	2,65	5,42	5,05	3,03	6,04	5,62	3,37	/	/	/
		COP	3,19	3,25	3,6	2,81	2,86	3,17	2,55	2,6	2,88	2,3	2,34	2,59	2,01	2,05	2,27	1,79	1,82	2,02	/	/	/
	2	Puissance calorifique	12,25	11,6	7,73	12,13	11,49	7,65	12	11,37	7,57	11,88	11,25	7,49	11,88	11,25	7,49	11,76	11,14	7,42	/	/	/
		Puissance absorbée	3,46	3,22	1,93	3,89	3,62	2,17	4,24	3,95	2,37	4,66	4,34	2,6	5,32	4,96	2,98	5,93	5,52	3,31	/	/	/
		COP	3,54	3,6	4	3,12	3,17	3,52	2,83	2,88	3,2	2,55	2,59	2,88	2,23	2,27	2,52	1,98	2,02	2,24	/	/	/
	7	Puissance calorifique	12,89	**12,2**	9,09	12,76	12,08	9	12,63	12,3	8,91	12,5	11,83	8,82	12,5	**12**	8,82	12,37	11,71	8,73	12,25	11,59	8,64
		Puissance absorbée	2,67	2,42	1,73	3	2,75	1,94	3,27	3,24	2,12	3,6	3,29	2,33	4,11	3,87	2,66	4,57	4,18	2,96	5,07	4,64	3,28
		COP	4,83	5,05	5,26	4,25	4,4	4,63	3,86	3,8	4,21	3,48	3,6	3,79	3,04	3,1	3,31	2,7	2,8	2,95	2,42	2,5	2,63


POMPE À CHALEUR - SPLIT - IZELIA - 65°C - R32 - **MZAW12SP1V2**

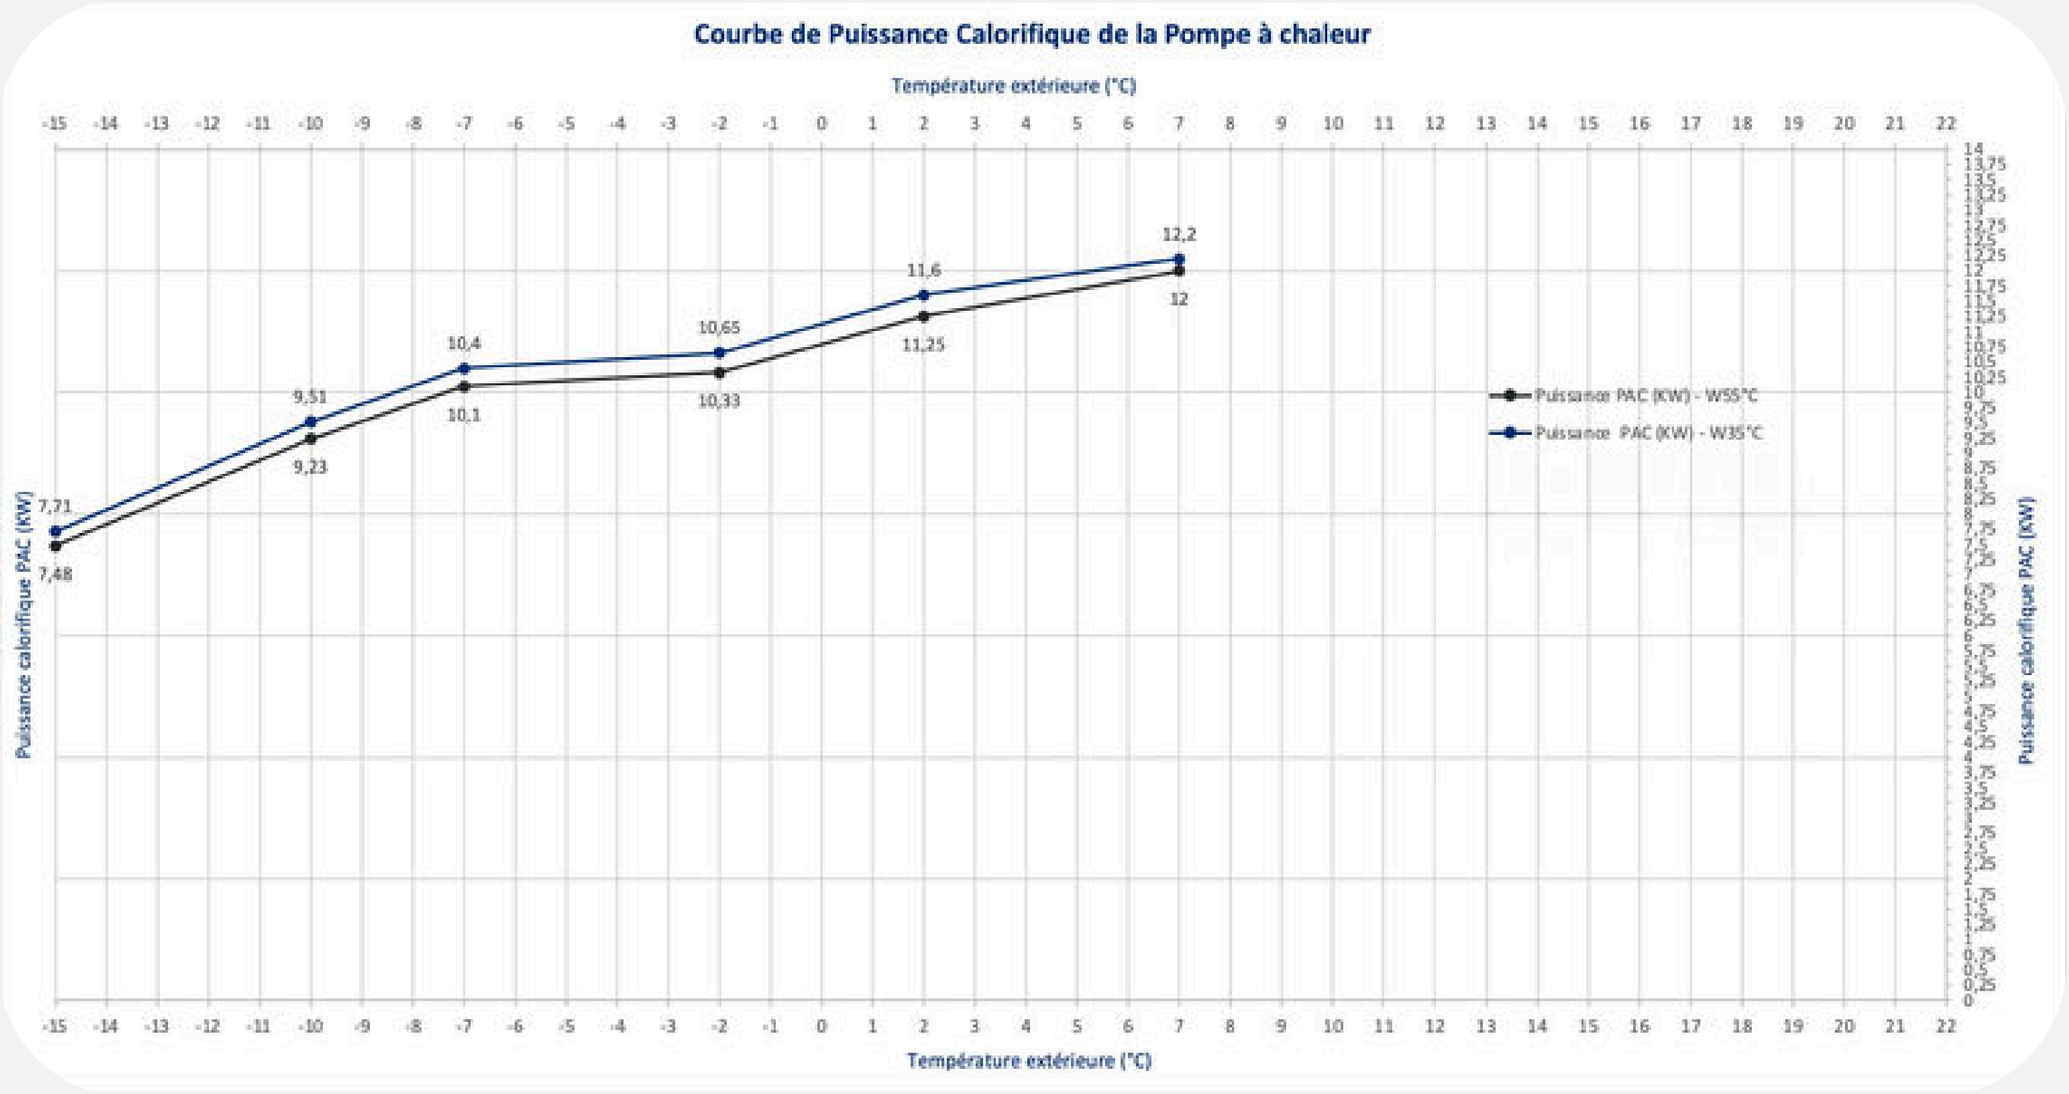

POMPE À CHALEUR - SPLIT - IZELIA - 65°C - R32 - **MZAW14SP1V2**

Température de sortie d'eau (°C)			35			40			45			50			55			60			65		
Niveau de capacité			max	**nom**	min	max	nom	min	max	nom	min	max	nom	min	max	**nom**	min	max	nom	min	max	nom	min
Température extérieure (°C)	-20	Puissance calorifique	7,95	7,69	4,24	7,88	7,61	4,19	7,8	7,54	4,15	7,72	7,46	4,11	7,72	7,46	4,11	/	/	/	/	/	/
		Puissance absorbée	6,12	5,84	2,7	6,89	6,57	3,04	7,5	7,15	3,31	8,25	7,86	3,64	9,43	8,99	4,16	/	/	/	/	/	/
		COP	1,3	1,32	1,57	1,14	1,16	1,38	1,04	1,05	1,25	0,94	0,95	1,13	0,82	0,83	0,99	/	/	/	/	/	/
	-15	Puissance calorifique	8,8	8,7	4,96	8,71	8,61	4,91	8,63	8,52	4,86	8,54	8,44	4,81	8,54	8,44	4,81	8,45	8,35	4,76	/	/	/
		Puissance absorbée	5,51	5,42	2,64	6,2	6,1	2,97	6,75	6,64	3,23	7,43	7,31	3,55	8,49	8,35	4,06	9,45	9,3	4,52	/	/	/
		COP	1,6	1,6	1,88	1,41	1,41	1,66	1,28	1,28	1,51	1,15	1,15	1,36	1,01	1,01	1,19	0,89	0,9	1,05	/	/	/
	-10	Puissance calorifique	10,74	10,61	6,05	10,63	10,5	5,99	10,52	10,4	5,93	10,41	10,29	5,87	10,41	10,29	5,87	10,31	10,19	5,81	/	/	/
		Puissance absorbée	5,37	5,29	2,57	6,04	5,95	2,89	6,58	6,48	3,15	7,24	7,12	3,46	8,27	8,14	3,96	9,21	9,06	4,4	/	/	/
		COP	2	2,01	2,36	1,76	1,77	2,07	1,6	1,61	1,89	1,44	1,45	1,7	1,26	1,26	1,48	1,12	1,12	1,32	/	/	/
	-7	Puissance calorifique	11,7	**11,6**	6,6	11,59	11,45	6,53	11,47	11,4	6,47	11,35	11,22	6,4	11,35	**11,22**	6,4	11,23	11,1	6,34	/	/	/
		Puissance absorbée	4,7	4,64	2,25	5,29	5,2	2,53	5,76	5,7	2,75	6,34	6,23	3,03	7,24	7,12	3,46	8,06	7,93	3,85	/	/	/
		COP	2,49	2,5	2,94	2,19	2,2	2,58	1,99	2	2,35	1,79	1,8	2,11	1,57	1,57	1,85	1,39	1,4	1,64	/	/	/
	-2	Puissance calorifique	12,6	11,67	7,36	12,47	11,56	7,29	12,34	11,44	7,22	12,22	11,32	7,14	12,22	11,32	7,14	12,09	11,21	7,07	/	/	/
		Puissance absorbée	4,06	3,66	2,04	4,57	4,11	2,3	4,97	4,48	2,5	5,47	4,93	2,75	6,25	5,63	3,15	6,96	6,27	3,5	/	/	/
		COP	3,1	3,19	3,6	2,73	2,81	3,17	2,48	2,55	2,88	2,23	2,3	2,59	1,95	2,01	2,27	1,74	1,79	2,02	/	/	/
	2	Puissance calorifique	13,22	12,25	7,73	13,09	12,13	7,65	12,95	12	7,57	12,82	11,88	7,49	12,82	11,88	7,49	12,69	11,76	7,42	/	/	/
		Puissance absorbée	3,84	3,46	1,93	4,32	3,89	2,17	4,7	4,24	2,37	5,17	4,66	2,6	5,91	5,32	2,98	6,58	5,93	3,31	/	/	/
		COP	3,44	3,54	4	3,03	3,12	3,52	2,75	2,83	3,2	2,48	2,55	2,88	2,17	2,23	2,52	1,93	1,98	2,24	/	/	/
	7	Puissance calorifique	14,41	**14,5**	9,09	14,27	13,33	9	14,12	14	8,91	13,98	13,06	8,82	13,98	**14**	8,82	13,83	12,92	8,73	13,69	12,79	8,64
		Puissance absorbée	3,09	3,02	1,73	3,48	3,18	1,94	3,79	3,8	2,12	4,17	3,81	2,33	4,76	4,59	2,66	5,3	4,85	2,96	5,88	5,37	3,28
		COP	4,66	4,8	5,26	4,1	4,19	4,63	3,73	3,68	4,21	3,36	3,43	3,79	2,94	3,05	3,31	2,61	2,67	2,95	2,33	2,38	2,63

POMPE À CHALEUR - SPLIT - IZELIA - 65°C - R32 - **MZAW14SP1V2**

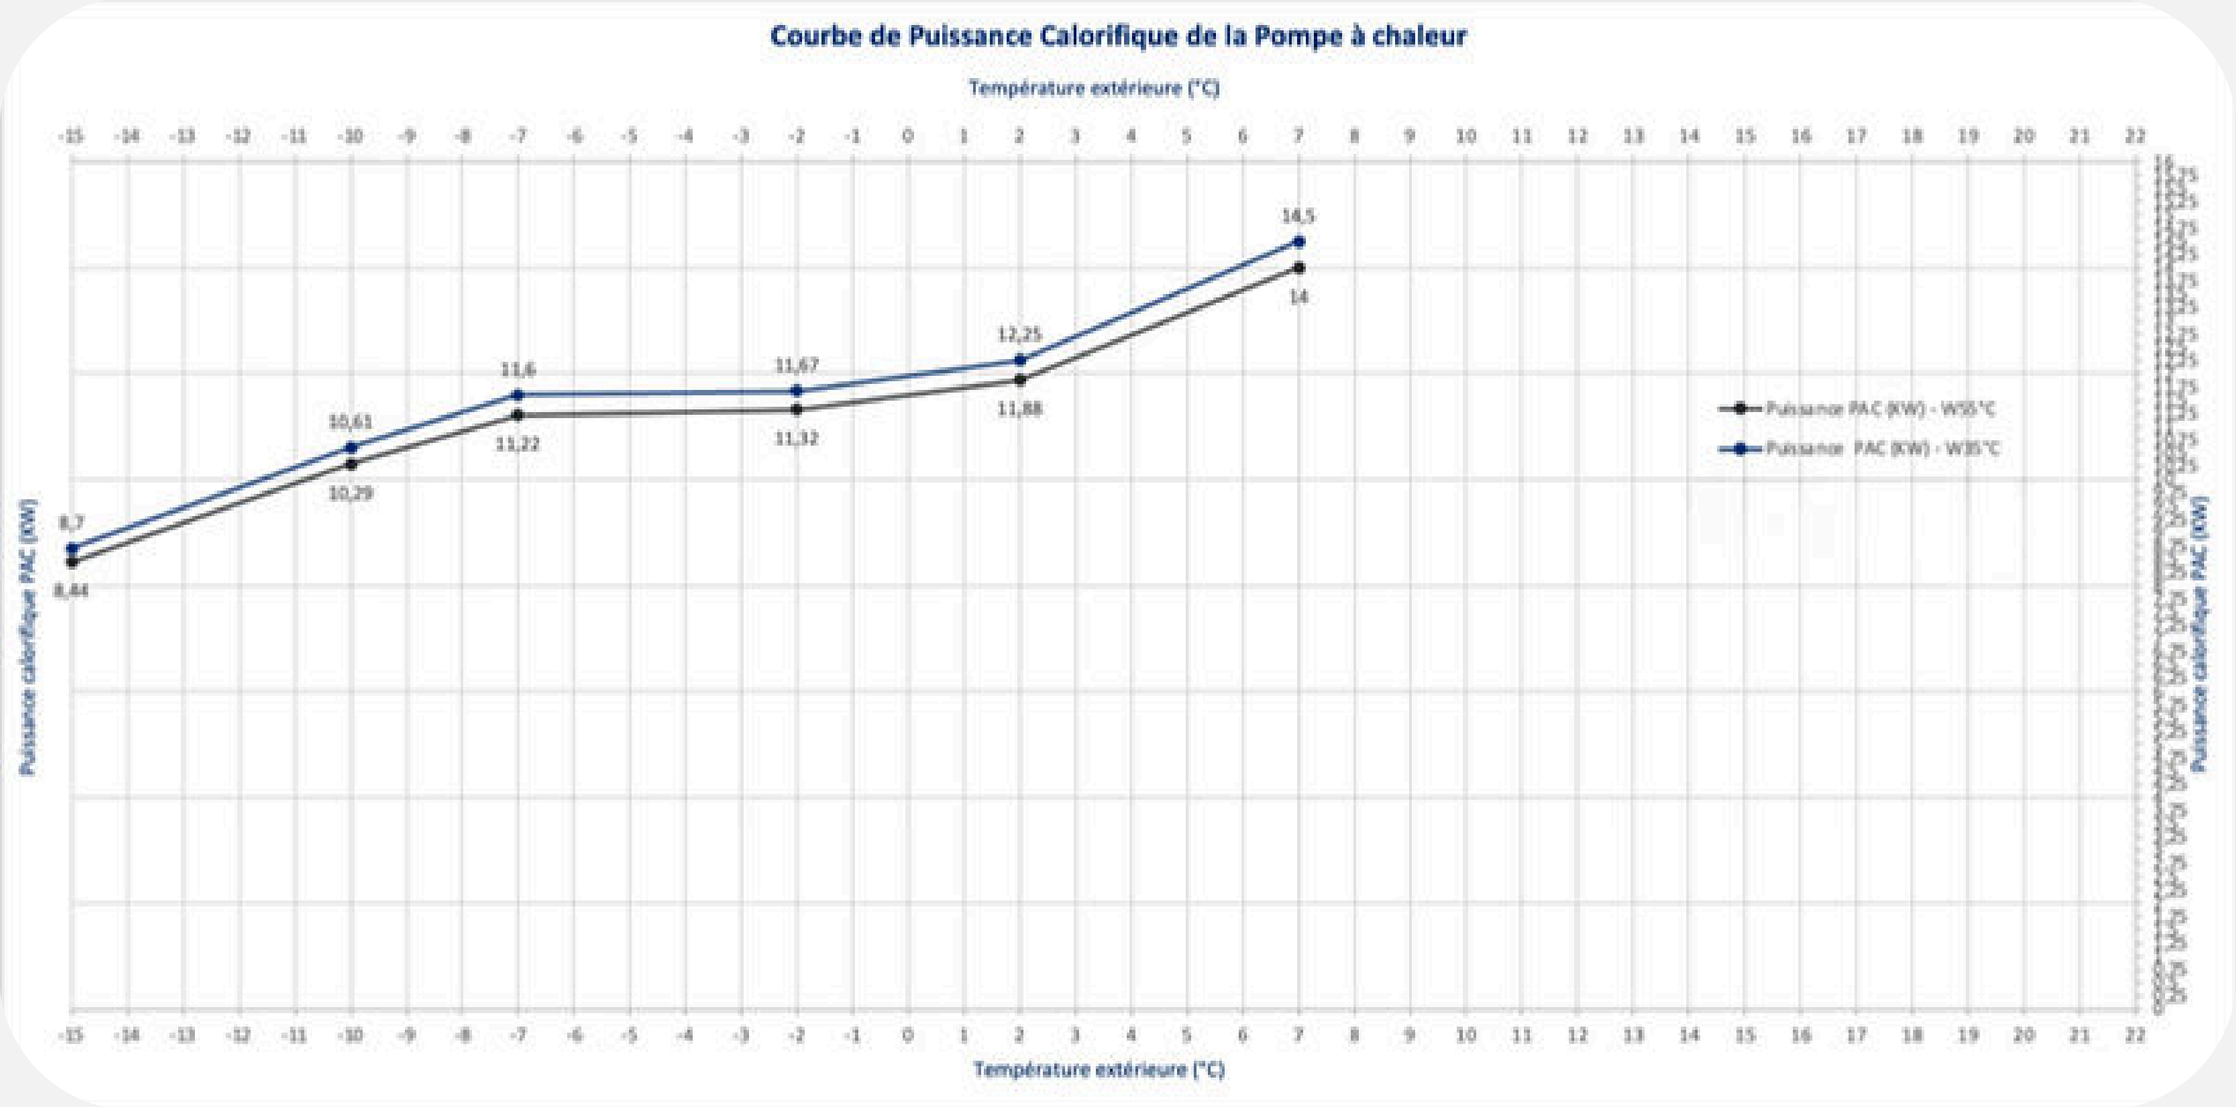

POMPE À CHALEUR - SPLIT - IZELIA - 65°C - R32 - **MZAW16SP1V2**

Température de sortie d'eau (°C)			35			40			45			50			55			60			65		
Niveau de capacité			max	**nom**	min	max	nom	min	max	nom	min	max	nom	min	max	**nom**	min	max	nom	min	max	nom	min
Température extérieure (°C)	-20	Puissance calorifique	8,94	8,74	4,69	8,85	8,65	4,65	8,76	8,56	4,6	8,67	8,47	4,55	8,67	8,47	4,55	/	/	/	/	/	/
		Puissance absorbée	6,48	6,26	2,74	7,29	7,05	3,08	7,94	7,67	3,36	8,73	8,44	3,69	9,98	9,64	4,22	/	/	/	/	/	/
		COP	1,38	1,39	1,71	1,21	1,23	1,51	1,1	1,12	1,37	0,99	1	1,23	0,87	0,88	1,08	/	/	/	/	/	/
	-15	Puissance calorifique	9,88	9,76	5,43	9,78	9,67	5,37	9,68	9,57	5,32	9,59	9,47	5,27	9,59	9,47	5,27	9,49	9,37	5,21	/	/	/
		Puissance absorbée	5,89	5,79	2,67	6,63	6,52	3	7,22	7,1	3,27	7,94	7,81	3,59	9,07	8,92	4,11	10,1	9,93	4,57	/	/	/
		COP	1,68	1,69	2,04	1,48	1,48	1,79	1,34	1,35	1,63	1,21	1,21	1,47	1,06	1,06	1,28	0,94	0,94	1,14	/	/	/
	-10	Puissance calorifique	11,89	11,75	6,53	11,77	11,63	6,47	11,65	11,52	6,4	11,54	11,4	6,34	11,54	11,4	6,34	11,42	11,28	6,27	/	/	/
		Puissance absorbée	5,72	5,63	2,59	6,44	6,33	2,91	7,01	6,9	3,17	7,71	7,58	3,49	8,81	8,67	3,99	9,81	9,65	4,44	/	/	/
		COP	2,08	2,09	2,52	1,83	1,84	2,22	1,66	1,67	2,02	1,5	1,5	1,82	1,31	1,32	1,59	1,16	1,17	1,41	/	/	/
	-7	Puissance calorifique	12,9	**12,74**	7,08	12,77	12,62	7,01	12,64	12,48	6,94	12,51	12,36	6,87	12,51	**12,36**	6,87	12,38	12,23	6,8	/	/	/
		Puissance absorbée	5,02	4,98	2,27	5,65	5,56	2,56	6,15	6,09	2,79	6,77	6,66	3,06	7,73	7,61	3,5	8,61	8,47	3,9	/	/	/
		COP	2,57	2,56	3,12	2,26	2,27	2,74	2,05	2,05	2,49	1,85	1,86	2,24	1,62	1,62	1,96	1,44	1,44	1,74	/	/	/
	-2	Puissance calorifique	13,9	13,74	7,64	13,76	13,6	7,56	13,62	13,46	7,48	13,49	13,32	7,41	13,49	13,32	7,41	13,35	13,19	7,33	/	/	/
		Puissance absorbée	4,56	4,49	2,06	5,13	5,05	2,32	5,59	5,5	2,53	6,14	6,04	2,78	7,02	6,91	3,18	7,82	7,69	3,54	/	/	/
		COP	3,05	3,06	3,7	2,68	2,69	3,26	2,44	2,45	2,96	2,19	2,2	2,66	1,92	1,93	2,33	1,71	1,71	2,07	/	/	/
	2	Puissance calorifique	14,24	14,07	7,82	14,1	13,93	7,74	13,95	13,79	7,66	13,81	13,65	7,59	13,81	13,65	7,59	13,67	13,5	7,51	/	/	/
		Puissance absorbée	4,21	4,14	1,91	4,74	4,66	2,14	5,16	5,07	2,33	5,67	5,58	2,57	6,48	6,38	2,93	7,22	7,1	3,27	/	/	/
		COP	3,38	3,4	4,1	2,98	2,99	3,61	2,71	2,72	3,28	2,44	2,45	2,95	2,13	2,14	2,59	1,89	1,9	2,3	/	/	/
	7	Puissance calorifique	16,17	**16**	9,2	16,01	15,84	9,11	15,85	16	9,02	15,68	15,52	8,92	15,68	**15,7**	8,92	15,52	15,36	8,83	15,36	15,2	8,74
		Puissance absorbée	3,58	3,52	1,7	4,02	3,96	1,92	4,38	4,32	2,09	4,82	4,74	2,3	5,51	5,23	2,62	6,13	6,03	2,92	6,8	6,68	3,24
		COP	4,52	4,55	5,4	3,98	4	4,75	3,62	3,7	4,32	3,25	3,28	3,89	2,85	3	3,4	2,53	2,55	3,02	2,26	2,28	2,7

POMPE À CHALEUR - SPLIT - IZELIA - 65°C - R32 - **MZAW16SP1V2**

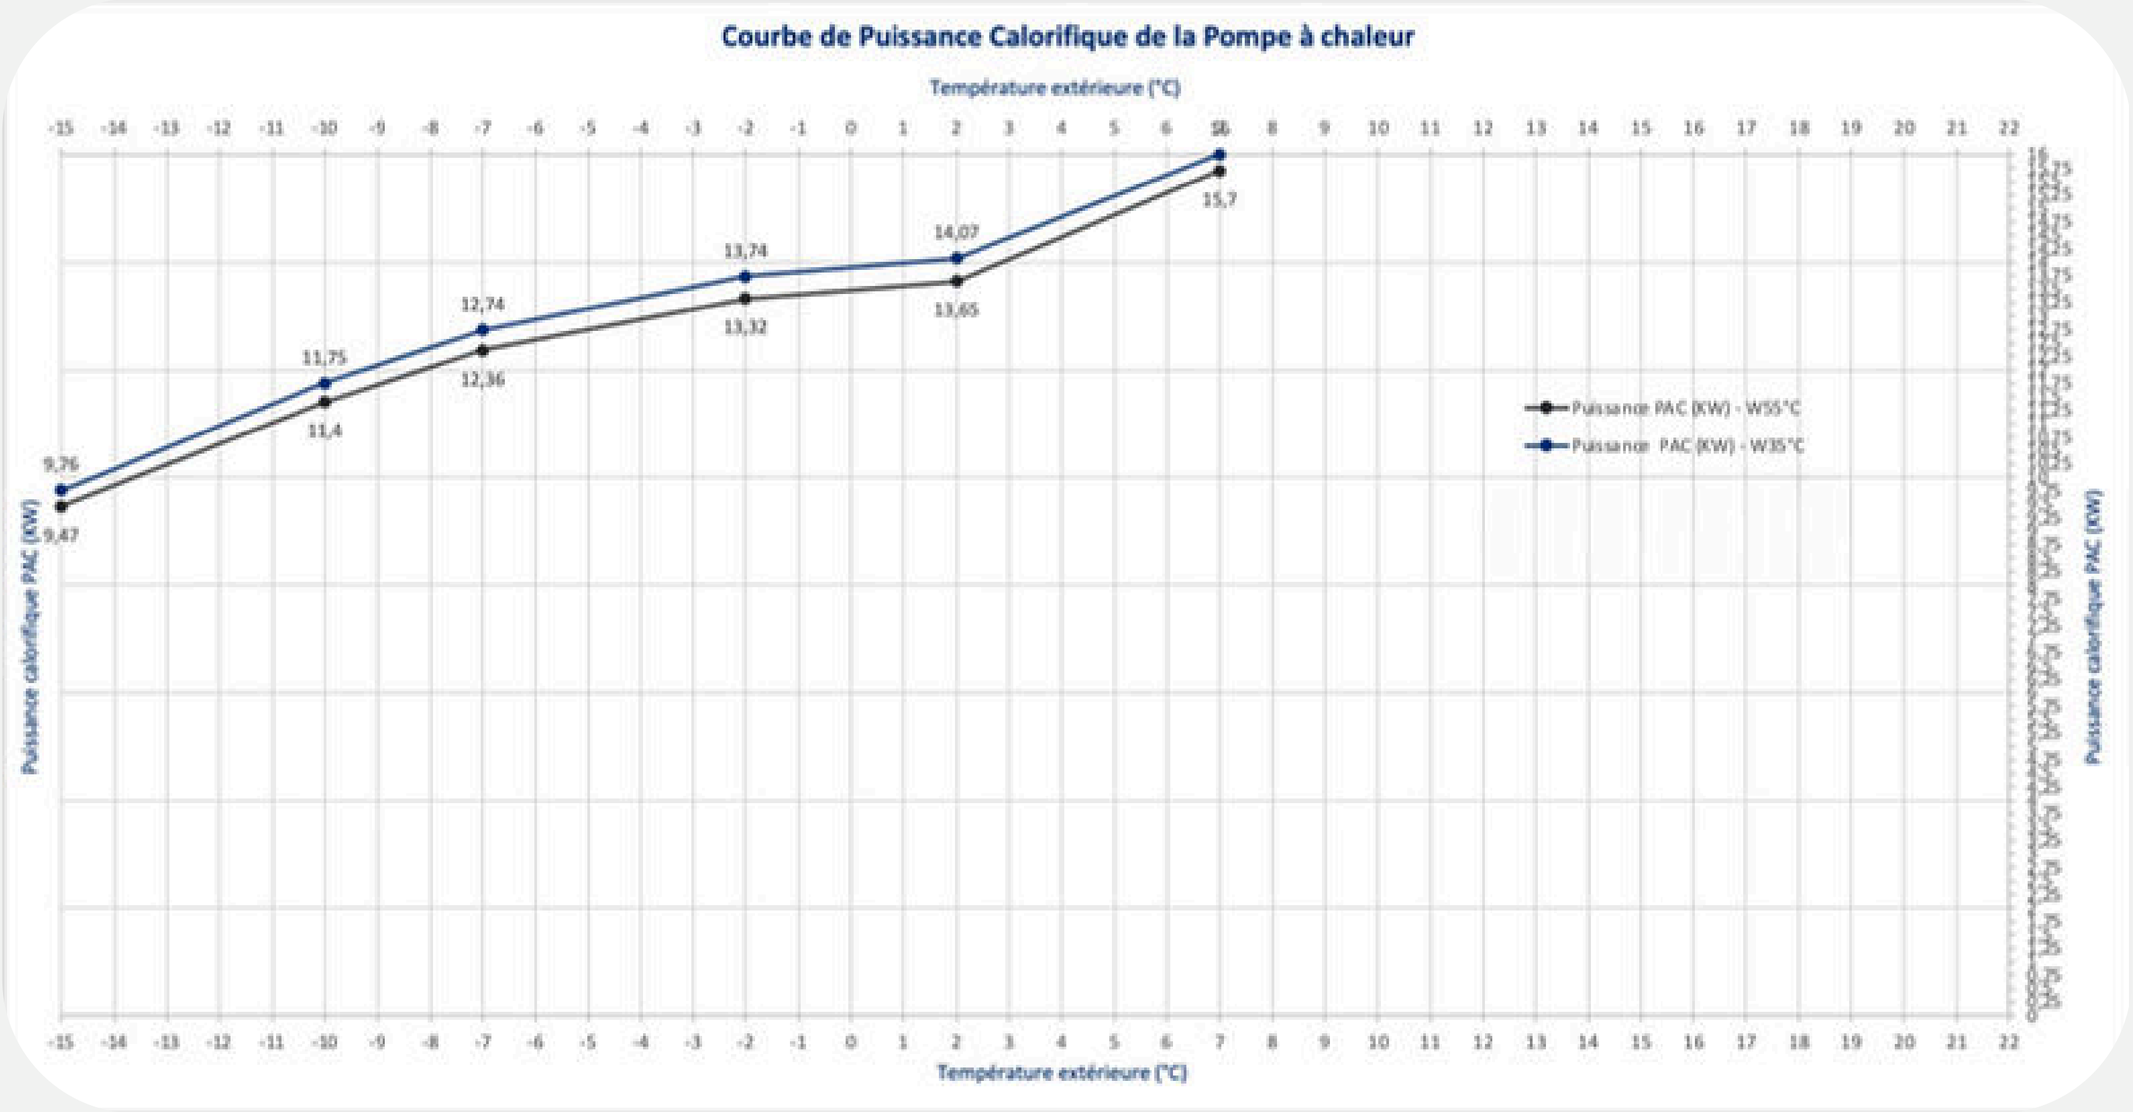


TABLEAU DE CAPACITÉ




POMPE À CHALEUR SPLIT - IZELIA 65°C - R32 TRIPHASÉE

POMPE À CHALEUR - SPLIT - IZELIA - 65°C - R32 - **MZAW12SP3V2**

Température de sortie d'eau (°C)			35			40			45			50			55			60			65		
Niveau de capacité			max	**nom**	min	max	nom	min	max	nom	min	max	nom	min	max	**nom**	min	max	nom	min	max	nom	min
Température extérieure (°C)	-20	Puissance calorifique	7,01	6,76	3,95	6,94	6,7	3,91	6,87	6,63	3,88	6,8	6,56	3,84	6,8	6,56	3,84	/	/	/	/	/	/
		Puissance absorbée	5,07	4,82	2,42	5,71	5,42	2,73	6,21	5,9	2,97	6,83	6,49	3,27	7,81	7,42	3,73	/	/	/	/	/	/
		COP	1,38	1,4	1,63	1,22	1,24	1,43	1,11	1,12	1,3	1	1,01	1,17	0,87	0,88	1,03	/	/	/	/	/	/
	-15	Puissance calorifique	8,01	7,71	4,68	7,93	7,64	4,63	7,85	7,56	4,59	7,77	7,48	4,54	7,77	7,48	4,54	7,69	7,41	4,49	/	/	/
		Puissance absorbée	4,78	4,54	2,41	5,38	5,11	2,71	5,85	5,56	2,95	6,44	6,12	3,24	7,36	6,99	3,7	8,19	7,79	4,12	/	/	/
		COP	1,68	1,7	1,95	1,47	1,49	1,71	1,34	1,36	1,56	1,21	1,22	1,4	1,06	1,07	1,23	0,94	0,95	1,09	/	/	/
	-10	Puissance calorifique	9,87	9,51	5,77	9,78	9,42	5,71	9,68	9,32	5,66	9,58	9,23	5,6	9,58	9,23	5,6	9,48	9,13	5,54	/	/	/
		Puissance absorbée	4,74	4,51	2,39	5,33	5,07	2,68	5,8	5,52	2,92	6,38	6,07	3,21	7,3	6,94	3,67	8,12	7,72	4,09	/	/	/
		COP	2,08	2,11	2,42	1,83	1,86	2,13	1,67	1,69	1,94	1,5	1,52	1,74	1,31	1,33	1,52	1,17	1,18	1,35	/	/	/
	-7	Puissance calorifique	10,81	**10,41**	6,32	10,7	10,31	6,25	10,59	10,2	6,19	10,48	10,1	6,13	10,48	**10,1**	6,13	10,37	9,99	6,06	/	/	/
		Puissance absorbée	4,19	3,98	2,11	4,71	4,48	2,37	5,13	4,87	2,58	5,64	5,36	2,84	6,44	6,13	3,24	7,18	6,82	3,61	/	/	/
		COP	2,58	2,62	3	2,27	2,3	2,64	2,07	2,09	2,4	1,86	1,88	2,16	1,63	1,65	1,89	1,45	1,47	1,68	/	/	/
	-2	Puissance calorifique	11,24	10,65	7,09	11,13	10,54	7,02	11,02	10,43	6,95	10,9	10,33	6,88	10,9	10,33	6,88	10,79	10,22	6,81	/	/	/
		Puissance absorbée	3,52	3,28	1,97	3,96	3,69	2,21	4,31	4,02	2,41	4,74	4,42	2,65	5,42	5,05	3,03	6,04	5,62	3,37	/	/	/
		COP	3,19	3,25	3,6	2,81	2,86	3,17	2,55	2,6	2,88	2,3	2,34	2,59	2,01	2,05	2,27	1,79	1,82	2,02	/	/	/
	2	Puissance calorifique	12,25	11,6	7,73	12,13	11,49	7,65	12	11,37	7,57	11,88	11,25	7,49	11,88	11,25	7,49	11,76	11,14	7,42	/	/	/
		Puissance absorbée	3,46	3,22	1,93	3,89	3,62	2,17	4,24	3,95	2,37	4,66	4,34	2,6	5,32	4,96	2,98	5,93	5,52	3,31	/	/	/
		COP	3,54	3,6	4	3,12	3,17	3,52	2,83	2,88	3,2	2,55	2,59	2,88	2,23	2,27	2,52	1,98	2,02	2,24	/	/	/
	7	Puissance calorifique	12,89	**12,2**	9,09	12,76	12,08	9	12,63	12,3	8,91	12,5	11,83	8,82	12,5	**12**	8,82	12,37	11,71	8,73	12,25	11,59	8,64
		Puissance absorbée	2,67	2,42	1,73	3	2,75	1,94	3,27	3,24	2,12	3,6	3,29	2,33	4,11	3,87	2,66	4,57	4,18	2,96	5,07	4,64	3,28
		COP	4,83	5,05	5,26	4,25	4,4	4,63	3,86	3,8	4,21	3,48	3,6	3,79	3,04	3,1	3,31	2,7	2,8	2,95	2,42	2,5	2,63


POMPE À CHALEUR - SPLIT - IZELIA - 65°C - R32 - **MZAW12SP3V2**

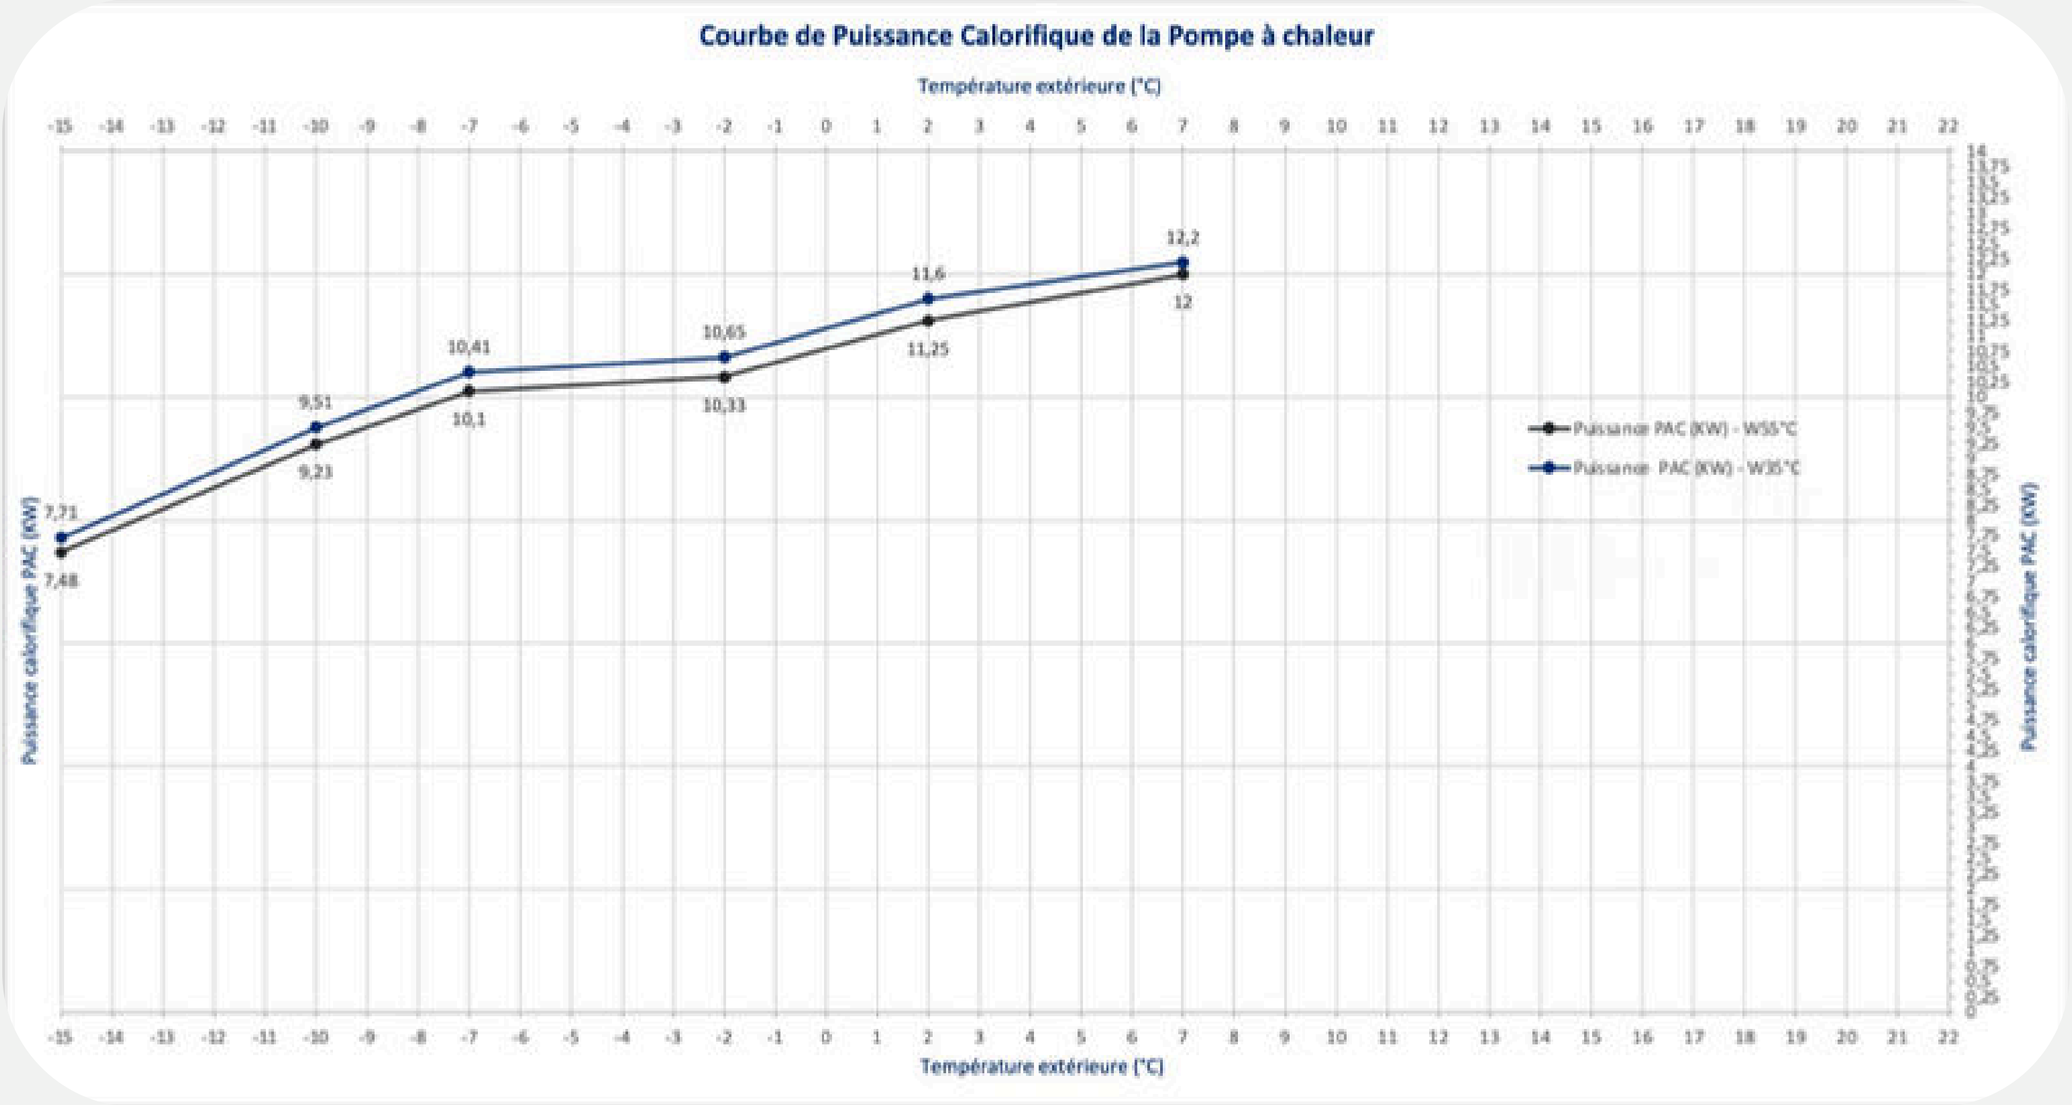

POMPE À CHALEUR - SPLIT - IZELIA - 65°C - R32 - **MZAW14SP3V2**

Température de sortie d'eau (°C)			35			40			45			50			55			60			65		
Niveau de capacité			max	**nom**	min	max	nom	min	max	nom	min	max	nom	min	max	**nom**	min	max	nom	min	max	nom	min
Température extérieure (°C)	-20	Puissance calorifique	7,95	7,69	4,24	7,88	7,61	4,19	7,8	7,54	4,15	7,72	7,46	4,11	7,72	7,46	4,11	/	/	/	/	/	/
		Puissance absorbée	6,12	5,84	2,7	6,89	6,57	3,04	7,5	7,15	3,31	8,25	7,86	3,64	9,43	8,99	4,16	/	/	/	/	/	/
		COP	1,3	1,32	1,57	1,14	1,16	1,38	1,04	1,05	1,25	0,94	0,95	1,13	0,82	0,83	0,99	/	/	/	/	/	/
	-15	Puissance calorifique	8,8	8,7	4,96	8,71	8,61	4,91	8,63	8,52	4,86	8,54	8,44	4,81	8,54	8,44	4,81	8,45	8,35	4,76	/	/	/
		Puissance absorbée	5,51	5,42	2,64	6,2	6,1	2,97	6,75	6,64	3,23	7,43	7,31	3,55	8,49	8,35	4,06	9,45	9,3	4,52	/	/	/
		COP	1,6	1,6	1,88	1,41	1,41	1,66	1,28	1,28	1,51	1,15	1,15	1,36	1,01	1,01	1,19	0,89	0,9	1,05	/	/	/
	-10	Puissance calorifique	10,74	10,61	6,05	10,63	10,5	5,99	10,52	10,4	5,93	10,41	10,29	5,87	10,41	10,29	5,87	10,31	10,19	5,81	/	/	/
		Puissance absorbée	5,37	5,29	2,57	6,04	5,95	2,89	6,58	6,48	3,15	7,24	7,12	3,46	8,27	8,14	3,96	9,21	9,06	4,4	/	/	/
		COP	2	2,01	2,36	1,76	1,77	2,07	1,6	1,61	1,89	1,44	1,45	1,7	1,26	1,26	1,48	1,12	1,12	1,32	/	/	/
	-7	Puissance calorifique	11,7	**11,57**	6,6	11,59	11,45	6,53	11,47	11,33	6,47	11,35	11,22	6,4	11,35	**11,22**	6,4	11,23	11,1	6,34	/	/	/
		Puissance absorbée	4,7	4,63	2,25	5,29	5,2	2,53	5,76	5,67	2,75	6,34	6,23	3,03	7,24	7,12	3,46	8,06	7,93	3,85	/	/	/
		COP	2,49	2,5	2,94	2,19	2,2	2,58	1,99	2	2,35	1,79	1,8	2,11	1,57	1,57	1,85	1,39	1,4	1,64	/	/	/
	-2	Puissance calorifique	12,6	11,67	7,36	12,47	11,56	7,29	12,34	11,44	7,22	12,22	11,32	7,14	12,22	11,32	7,14	12,09	11,21	7,07	/	/	/
		Puissance absorbée	4,06	3,66	2,04	4,57	4,11	2,3	4,97	4,48	2,5	5,47	4,93	2,75	6,25	5,63	3,15	6,96	6,27	3,5	/	/	/
		COP	3,1	3,19	3,6	2,73	2,81	3,17	2,48	2,55	2,88	2,23	2,3	2,59	1,95	2,01	2,27	1,74	1,79	2,02	/	/	/
	2	Puissance calorifique	13,22	12,25	7,73	13,09	12,13	7,65	12,95	12	7,57	12,82	11,88	7,49	12,82	11,88	7,49	12,69	11,76	7,42	/	/	/
		Puissance absorbée	3,84	3,46	1,93	4,32	3,89	2,17	4,7	4,24	2,37	5,17	4,66	2,6	5,91	5,32	2,98	6,58	5,93	3,31	/	/	/
		COP	3,44	3,54	4	3,03	3,12	3,52	2,75	2,83	3,2	2,48	2,55	2,88	2,17	2,23	2,52	1,93	1,98	2,24	/	/	/
	7	Puissance calorifique	14,41	**14,5**	9,09	14,27	13,33	9	14,12	14	8,91	13,98	13,06	8,82	13,98	**14**	8,82	13,83	12,92	8,73	13,69	12,79	8,64
		Puissance absorbée	3,09	3,02	1,73	3,48	3,18	1,94	3,79	3,68	2,12	4,17	3,81	2,33	4,76	4,59	2,66	5,3	4,85	2,96	5,88	5,37	3,28
		COP	4,66	4,8	5,26	4,1	4,19	4,63	3,73	3,81	4,21	3,36	3,43	3,79	2,94	3,05	3,31	2,61	2,67	2,95	2,33	2,38	2,63


POMPE À CHALEUR - SPLIT - IZELIA - 65°C - R32 - **MZAW14SP3V2**

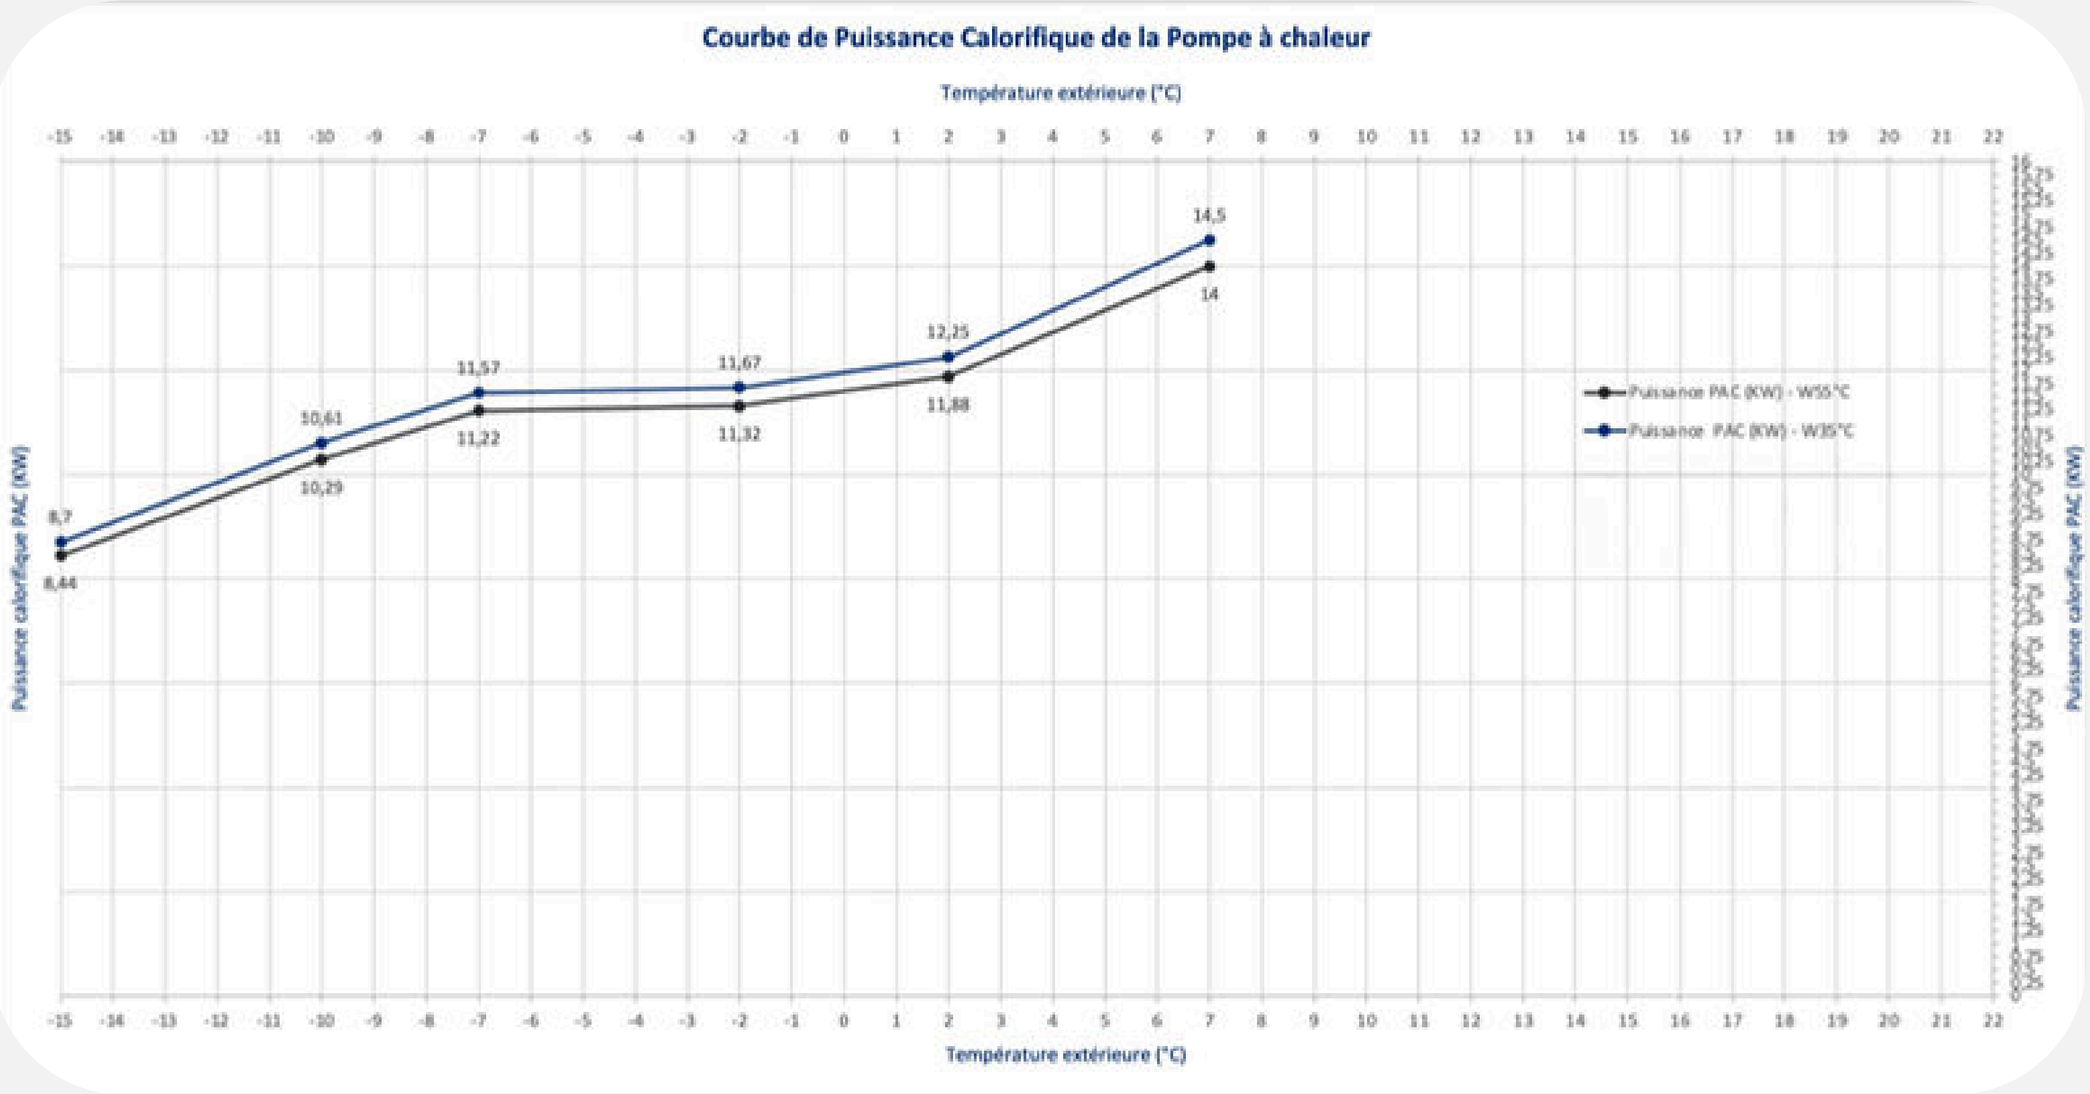

POMPE À CHALEUR - SPLIT - IZELIA - 65°C - R32 - **MZAW16SP3V2**

Température de sortie d'eau (°C)			35			40			45			50			55			60			65		
Niveau de capacité			max	**nom**	min	max	nom	min	max	nom	min	max	nom	min	max	**nom**	min	max	nom	min	max	nom	min
Température extérieure (°C)	-20	Puissance calorifique	10,05	9,8	4,69	9,95	9,7	4,65	9,85	9,61	4,6	9,75	9,51	4,55	9,75	9,51	4,55	/	/	/	/	/	/
		Puissance absorbée	7,37	7,11	2,79	8,29	8	3,14	9,03	8,71	3,41	9,93	9,58	3,76	11,35	10,94	4,29	/	/	/	/	/	/
		COP	1,36	1,38	1,68	1,2	1,21	1,48	1,09	1,1	1,35	0,98	0,99	1,21	0,86	0,87	1,06	/	/	/	/	/	/
	-15	Puissance calorifique	11,06	10,91	5,43	10,95	10,8	5,37	10,84	10,69	5,32	10,72	10,58	5,27	10,72	10,58	5,27	10,61	10,47	5,21	/	/	/
		Puissance absorbée	6,67	6,53	2,71	7,5	7,35	3,05	8,17	8	3,32	8,98	8,8	3,65	10,26	10,06	4,17	11,43	11,2	4,65	/	/	/
		COP	1,66	1,67	2	1,46	1,47	1,76	1,33	1,34	1,6	1,19	1,2	1,44	1,05	1,05	1,26	0,93	0,94	1,12	/	/	/
	-10	Puissance calorifique	13,31	13,13	6,53	13,17	13	6,47	13,04	12,87	6,4	12,91	12,73	6,34	12,91	12,73	6,34	12,77	12,6	6,27	/	/	/
		Puissance absorbée	6,48	6,35	2,63	7,28	7,14	2,96	7,93	7,77	3,23	8,72	8,55	3,55	9,97	9,77	4,06	11,1	10,88	4,52	/	/	/
		COP	2,05	2,07	2,48	1,81	1,82	2,18	1,64	1,66	1,98	1,48	1,49	1,79	1,29	1,3	1,56	1,15	1,16	1,39	/	/	/
	-7	Puissance calorifique	14,43	**14,24**	7,08	14,29	14,09	7,01	14,14	13,95	6,94	14	13,81	6,87	14	**13,81**	6,87	13,85	13,67	6,8	/	/	/
		Puissance absorbée	5,68	5,57	2,31	6,39	6,27	2,6	6,96	6,82	2,83	7,66	7,5	3,11	8,75	8,58	3,56	9,74	9,55	3,96	/	/	/
		COP	2,54	2,56	3,06	2,23	2,25	2,7	2,03	2,04	2,45	1,83	1,84	2,21	1,6	1,61	1,93	1,42	1,43	1,72	/	/	/
	-2	Puissance calorifique	15,55	15,35	7,64	15,4	15,19	7,56	15,24	15,04	7,48	15,09	14,89	7,41	15,09	14,89	7,41	14,93	14,73	7,33	/	/	/
		Puissance absorbée	5,16	5,06	2,1	5,81	5,69	2,36	6,32	6,2	2,57	6,95	6,81	2,83	7,95	7,79	3,23	8,85	8,67	3,6	/	/	/
		COP	3,01	3,03	3,64	2,65	2,67	3,2	2,41	2,43	2,91	2,17	2,18	2,62	1,9	1,91	2,29	1,69	1,7	2,04	/	/	/
	2	Puissance calorifique	15,93	15,72	7,82	15,77	15,56	7,74	15,61	15,4	7,66	15,45	15,25	7,59	15,45	15,25	7,59	15,29	15,09	7,51	/	/	/
		Puissance absorbée	4,76	4,67	1,94	5,36	5,25	2,18	5,84	5,72	2,37	6,42	6,29	2,61	7,33	7,19	2,98	8,17	8	3,32	/	/	/
		COP	3,34	3,37	4,04	2,94	2,96	3,55	2,68	2,69	3,23	2,41	2,42	2,91	2,11	2,12	2,54	1,87	1,89	2,26	/	/	/
	7	Puissance calorifique	18,01	**16**	9,2	17,83	15,84	9,11	17,65	16	9,02	17,47	15,52	8,92	17,47	**16**	8,92	17,29	15,36	8,83	17,11	15,2	8,74
		Puissance absorbée	4,02	3,48	1,73	4,52	3,85	1,95	4,92	4,32	2,12	5,42	4,61	2,33	6,19	5,33	2,67	6,89	5,86	2,97	7,64	6,5	3,29
		COP	4,48	4,6	5,31	3,94	4,12	4,67	3,58	3,7	4,25	3,23	3,37	3,82	2,82	3	3,35	2,51	2,62	2,97	2,24	2,34	2,66

POMPE À CHALEUR - SPLIT - IZELIA - 65°C - R32 - **MZAW16SP3V2**

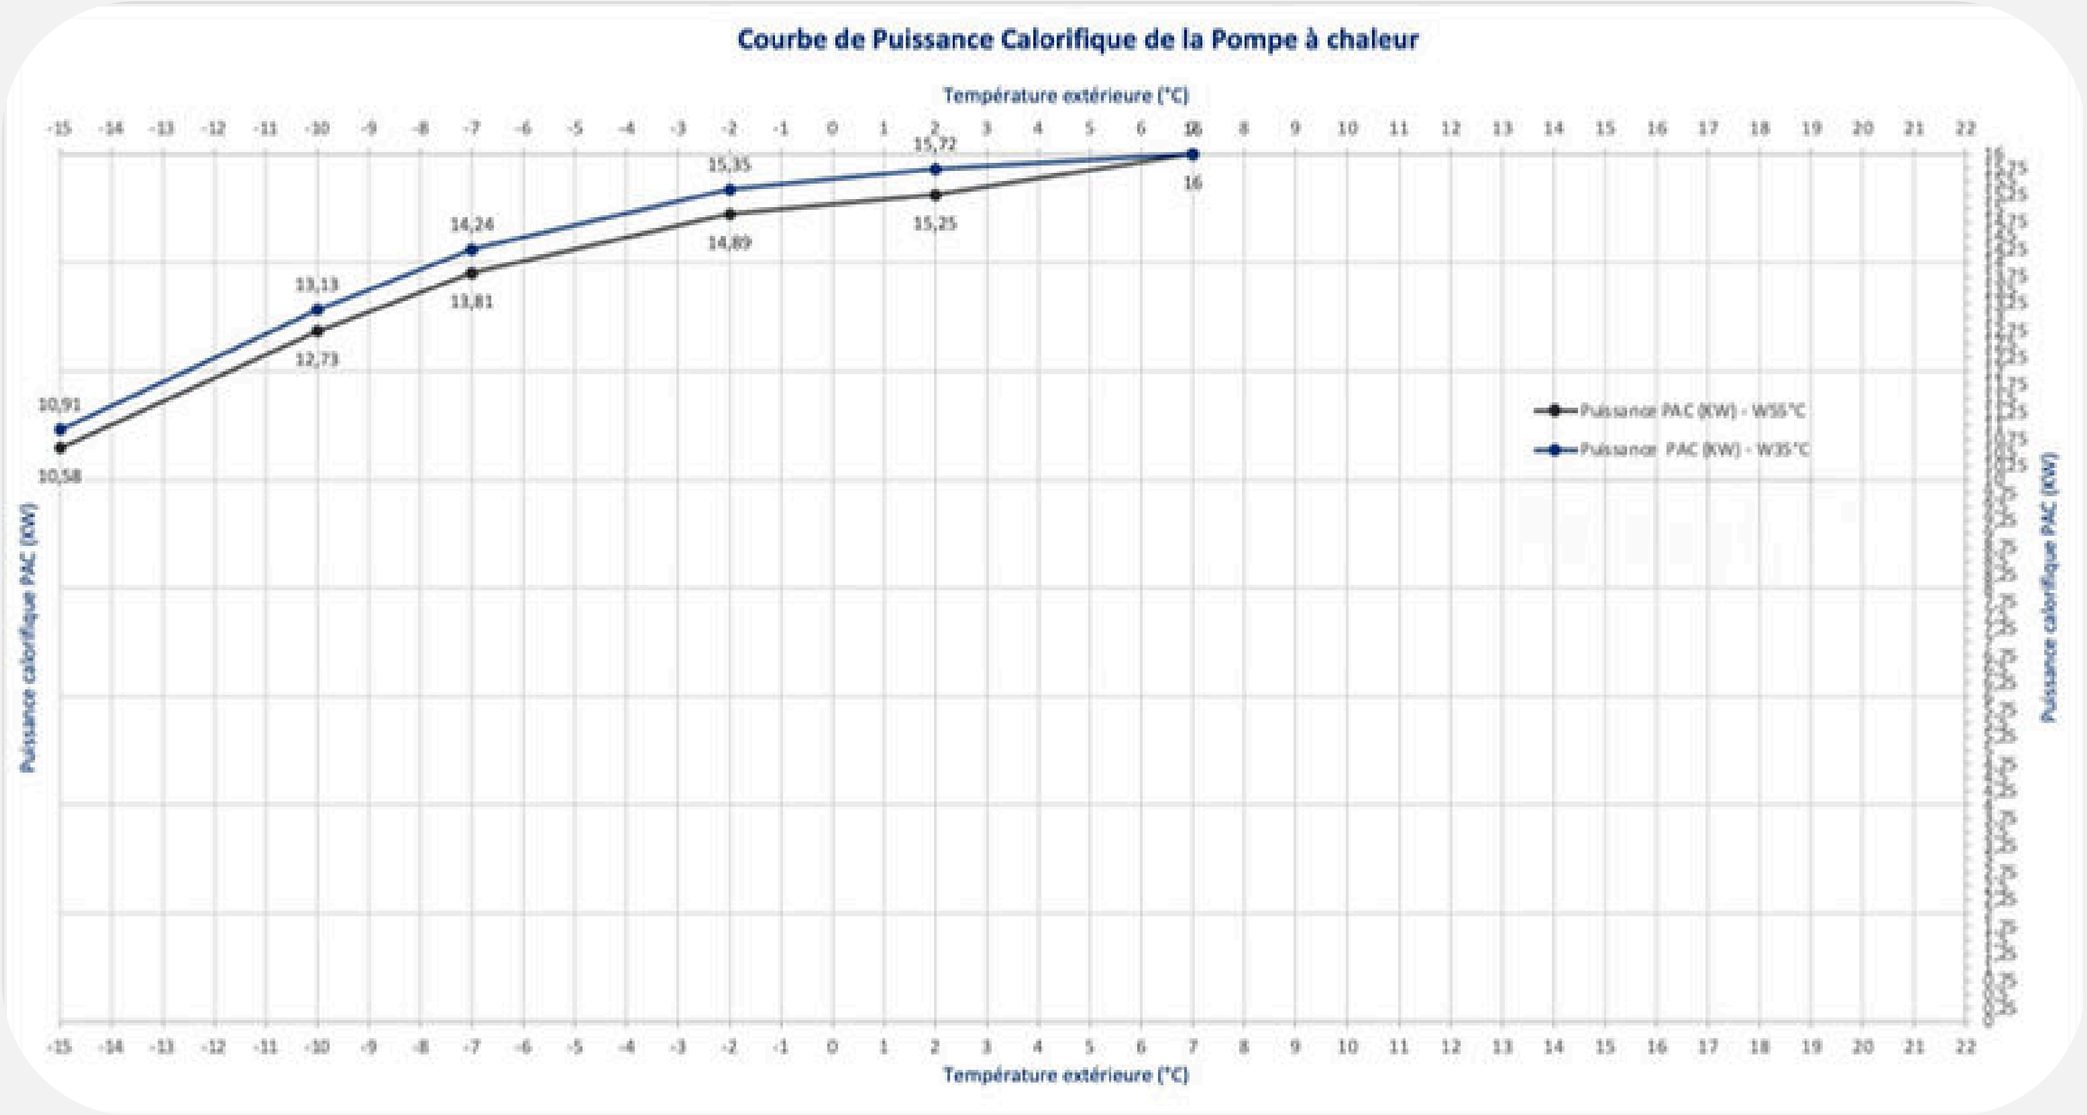

MAZDA
Mastering Energy

La performance énergétique au service de l'habitat.









REJOIGNEZ L'AVENTURE MAZDA

service-clients@gmtfrance.fr
01 88 83 81 58

POMPE À CHALEUR
SPLIT - IZELIA
65°C - R32